


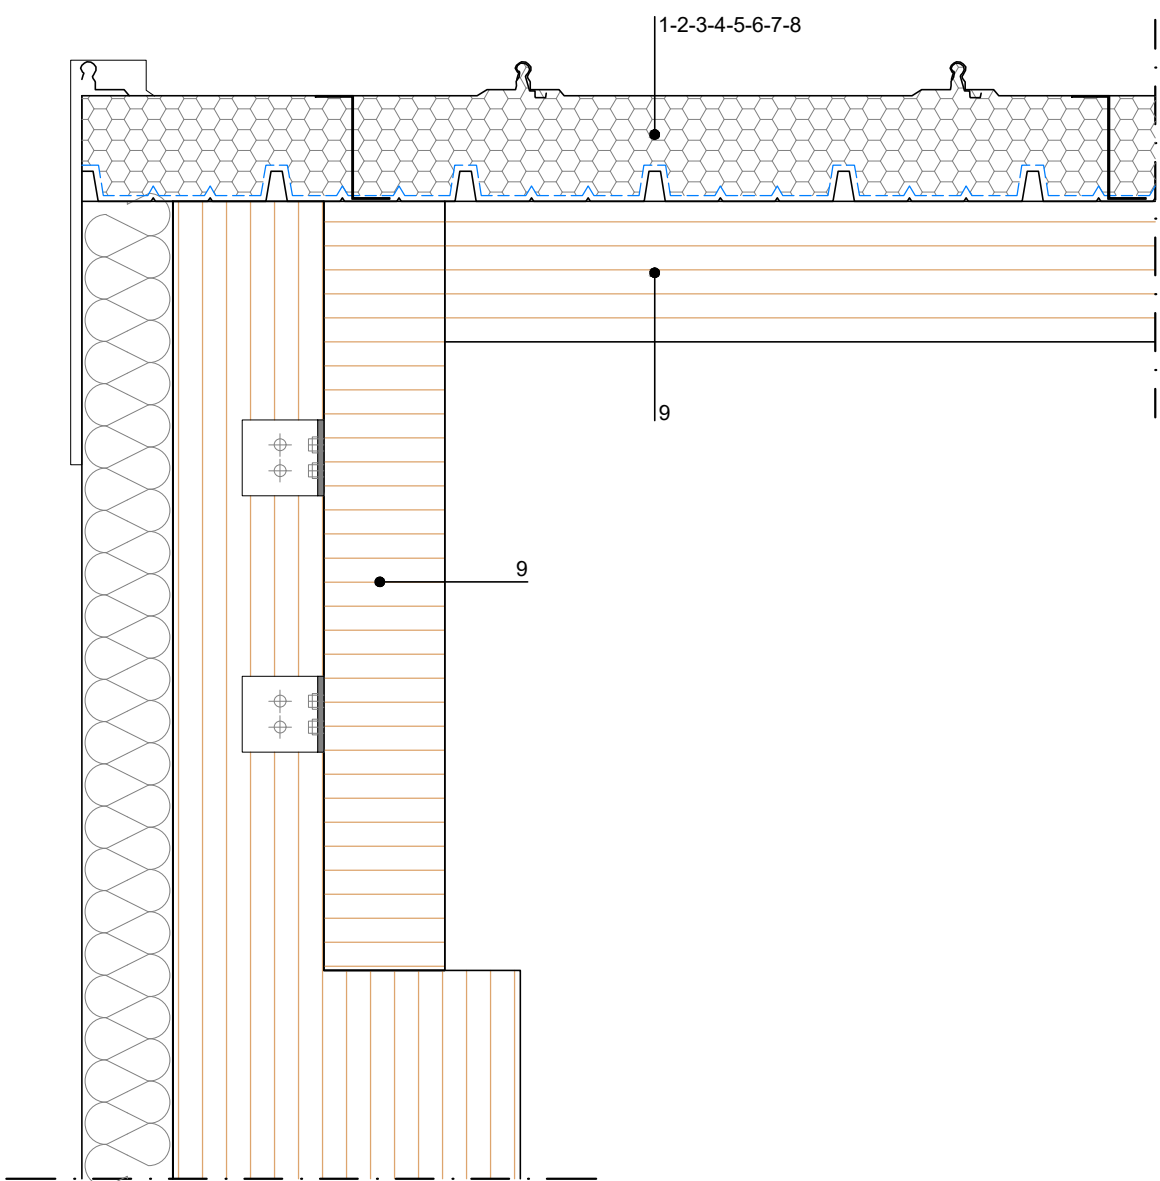


N.B. Tutti i vespai areati, anche quelli del campo da gioco, avranno areazione all'esterno mediante tubazione e griglia come riportato nel tipologico "attacco a terra".

- ### **Tipologia "Nodo di copertura campo da gioco"**
1. Tutte le lamiere grecate della copertura sul campo da gioco devono essere realizzate con profilo a 5 greche H40 in acciaio preverniciato da 8/10 BROOF T3 Classe A1;
 2. Deve essere verificata la tenuta al vento con simulazione in galleria del vento a 170 km/h senza che si verifichi nessun distacco delle lastre dalle sottostrutture;
 3. Pedonabilità garantita secondo norma UNI EN 14782/2006 con carico concentrato applicato nella mezzeria degli appoggi di 120 kg, senza deformazioni permanenti;
 4. Indice di riflettanza SRI > 76;
 5. Pendenza minima del > 7%;
 6. Devono essere realizzati fori asolati capaci di favorire i movimenti dovuti alla dilatazione termica;
 7. Devono essere realizzate sigillature ad hoc di tutti gli interstizi per evitare distacchi e/o infiltrazioni;
 8. Nelle lamiere devono essere realizzati giunti di dilatazione secondo le indicazioni del produttore.
 9. Gli elementi portanti dell'arcostruttura a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, devono essere opportunamente classificate in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 28 MPa (GL28h);

-

-

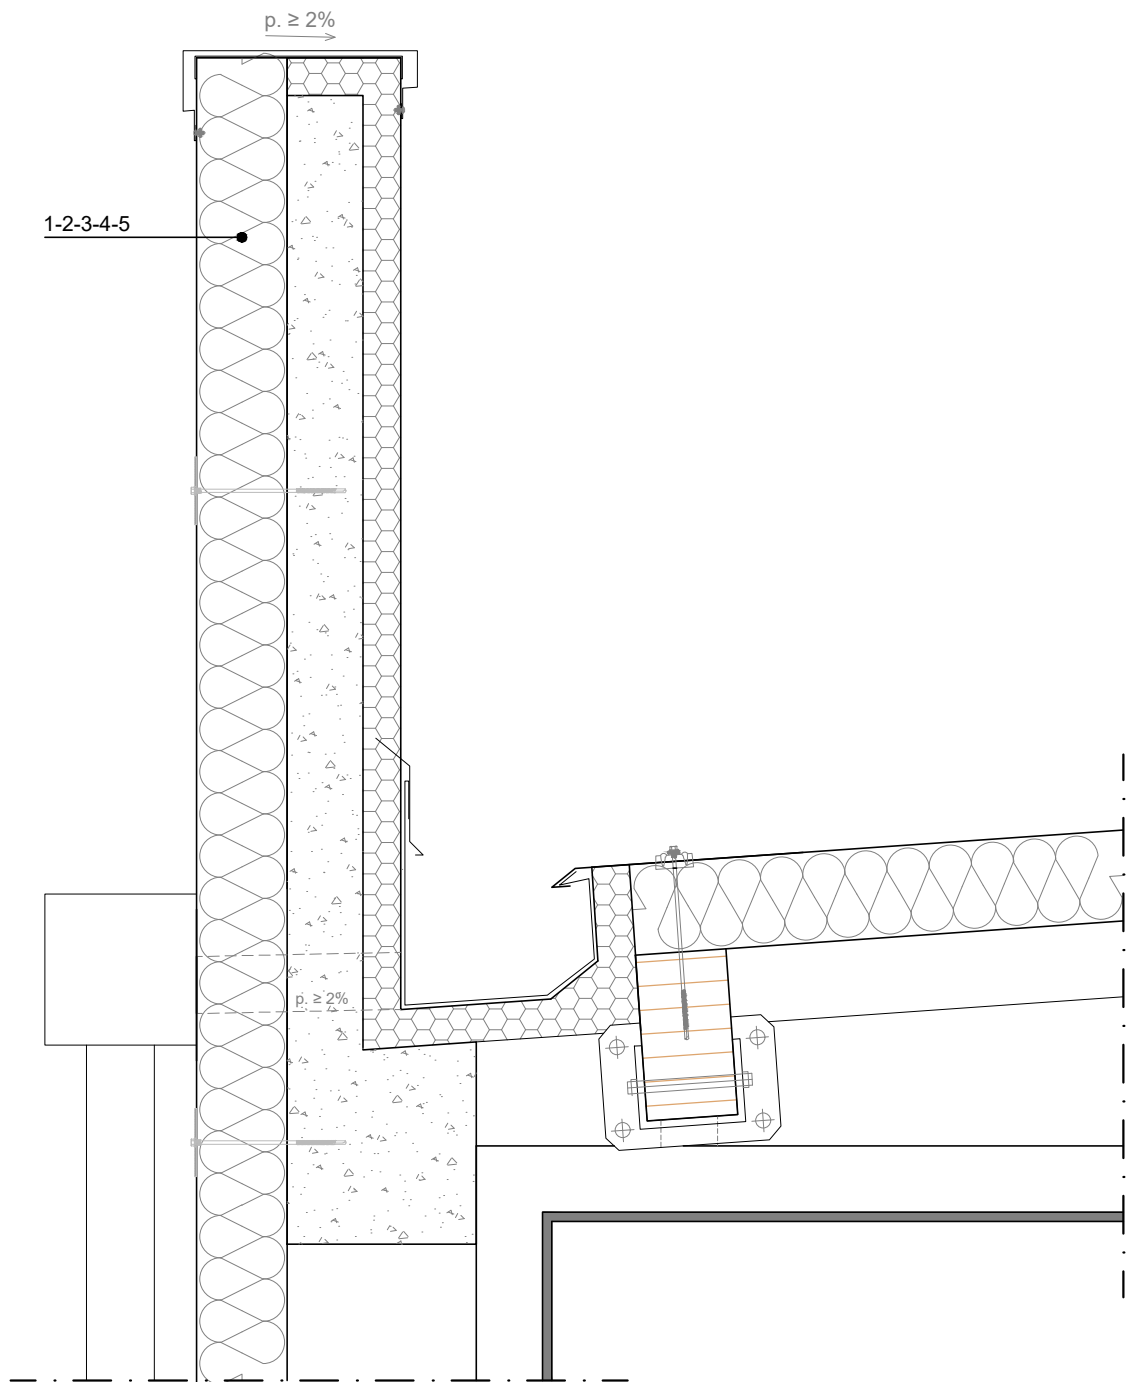

- ## PRESCRIZIONI GENERALI



LRS
LEIVA RESCOWANING & SERVICES

B0

Fuori scala
e 186B-A00